

NUGNES AMEDEO SRL

Via De Gioannis 28

09125 Cagliari

Telefono e fax 070 – 303787

C.F. / P.I. 03173790928

Registro imprese REA 251648

Capitale sociale € 100.000,00 i. v.

ALLEGATO

ALLA DELIBERA N°

25

DEL


13

GEN. 2014

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli

di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

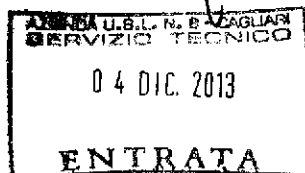

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale Cagliari
Patrimonio e Servizi Tecnici
c.a. Signor Vitalino Zanda
Via Piero della Francesca 1
09147 Selargius

Cagliari 2 Dicembre 2013

Consuntivo 30/lf/13

Oggetto: interventi di riparazione e verifica guasti sulle pompe di calore aria-acqua presso la Cittadella della Salute, Via Romagna – Cagliari.

Di seguito Vi presentiamo il consuntivo di spesa relativo ai diversi interventi effettuati nel corso della scorsa settimana in diversi padiglioni della struttura in oggetto.

Padiglione C

Riparazione di una foratura nel condensatore del circuito 2 della pompa di calore 1 con saldatura della parte interessata, previa ricerca fughe tramite la messa in pressione del circuito frigorifero con azoto, successiva messa in vuoto dello stesso e ricarica di refrigerante R 407 C – 10,2 kg.

Sostituzione della scheda elettronica, esclusa la fornitura, sulla pompa di calore 2, ricerca fughe tramite la messa in pressione con azoto del circuito 2, messa in vuoto e ricarica di refrigerante R 407 C – 10,2 kg.

Verifica parametri funzionali dei due gruppi, programmazione delle modalità funzionali dei ventilconvettori del padiglione, operazione che ha evidenziato il non funzionamento di diversi di essi.

Padiglione B

Ricerca cause del non funzionamento delle due pompe di calore nel corso della quale abbiamo riscontrato la completa rottura del serbatoio di accumulo di una di esse, rendendo la stessa inservibile, e la foratura del serbatoio della seconda.

Verifica parametri funzionali dell'unico gruppo funzionante, parametri ovviamente non ottimali, programmazione delle modalità funzionali dei ventilconvettori, diversi dei quali risultano non funzionanti.

Padiglione A

Verifica funzionalità della pompa di calore, eliminazione di un blocco di funzionamento imputabile ai parametri impostati, programmazione delle modalità funzionali dei ventilconvettori (come i precedenti).

Importo complessivo: Euro 1.410,00 – millequattrocentodieci/00 oltre IVA di legge

Distinti saluti.

NUGNES AMEDEO SRL
Ciro Nugnes

