

25/05/14  
Vomitare stoto dei ragazzi  
e inferno  
per gli stenti

Al Responsabile Servizio Tecnico

Oggetto: Richiesta sostituzione condizionatori.



Si fa seguito alle precedenti richieste, rimaste inevase, per sollecitare l'intervento per la sostituzione dei condizionatori di cui alle note allegate.

Si fa presente che la ditta incaricata è intervenuta circa 2 mesi fa per effettuare l'intervento ma, per ordine di codesto Servizio è stata dirottata ad un'altra U.O. per effettuare una riparazione più urgente.

Si comunica che a tutt'oggi l'intervento non è ancora stato effettuato per cui si sollecita la riparazione al fine di evitare ulteriori disagi.

Distinti saluti

Cagliari 09/05/2014

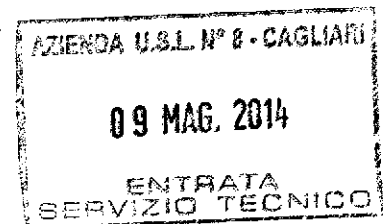

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 19/11/2013 10:52  
NOME : SERD ASL CAGLIARI  
FAX : 0706096347  
TEL : 0706096300  
SER.# : J6J269383

DATA,ORA  
FAX N./NOME  
DURATA  
PAGINE  
RISULT  
MODO

19/11 10:52  
3201  
00:00:25  
03  
OK  
STANDARD  
ECM



ASL Cagliari

Servizio Dipendenze

Al Responsabile del Servizio Tecnico

Oggetto: Richiesta sostituzione condizionatore.

In riferimento alla richiesta del 20/08/2013 - allegata in copia - si fa presente che la ditta incaricata ha riscontrato la **non riparabilità** del condizionatore in oggetto per cui se ne richiede la sostituzione.

Si allega relazione tecnica della ditta Manutencoop.

Distinti saluti

Il Responsabile Attività Sanitaria

Al Responsabile del Servizio Tecnico


Oggetto: Richiesta sostituzione condizionatore.

In riferimento alla richiesta del 20/08/2013 - allegata in copia - si fa presente che la ditta incaricata ha riscontrato la **non riparabilità** del condizionatore in oggetto per cui se ne richiede la sostituzione.

Si allega relazione tecnica della ditta Manutencoop.

Distinti saluti

Il Responsabile Attività Sanitaria

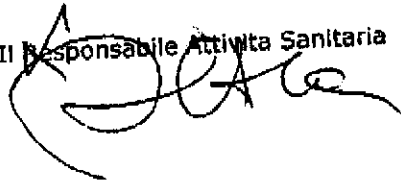

---

**Asl Cagliari**  
Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius  
c.f. e p. iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

**Servizio Dipendenze**  
Via del Valenzani s.n. - 09131 Cagliari  
Tel 070/6096300 - Fax 070/6096347  
Email: [dipartimentodipendenze@asl8cagliari.it](mailto:dipartimentodipendenze@asl8cagliari.it)  
PEC: [dipartimento.dipendenze@pec.aslcagliari.it](mailto:dipartimento.dipendenze@pec.aslcagliari.it)  
[aregiamministrativa.serv@pec.aslcagliari.it](mailto:aregiamministrativa.serv@pec.aslcagliari.it)  
Direttore: Dr.ssa Anna Loi

Servizio Dipendenze



ASLCagliari

Ser.D Via dei Valenzani Tel 070/6096300 Fax 070/6096332 E-mail: [sertas@aslccagliari.it](mailto:sertas@aslccagliari.it)

Reg. \_\_\_\_\_

Cagliari

20-08-13

Servizio Tecnico

Fax 070/307282

070 6093201

Oggetto: richiesta sostituzione e richiesta manutenzione

Si richiede l'intervento tecnico per la riparazione o eventuale sostituzione di due climatizzatori situati all'interno degli spogliatoi infermeieri maschili e femminili, gestiti sicuramente da uno stesso motore esterno si fa presente che i condizionatori sono indispensabili in quanto la stanza non ha finestre esterne.

Il Responsabile Area Sanitaria

Dr.ssa Francesca Biancu



POCOVERTELEFAX... 070307282... 1036PETRUCC... 10366 ASLB-CA 0000086967

**MANUTENCOOP**  
FACILITY  
MANAGEMENT SPA



**TRASMISSIONE FAX PER RICHIESTA D'INTERVENTO**

Data Fax: 20/08/2013 09:39

Destinatario: 1036PETRUCC  
Codice Commessa: 1036

Sito: ASLB-CA

N.ro Ordine: **0000086967**

Attività su richiesta Impianti Riscaldamento/Condizionamento

N. attività: ASLB-CA-R-IC

Tecnico: 1036PETRUCC, PETRUCCI

Data richiesta: 20/08/2013

Telefono: 337815665

Ora richiesta: 09:39

Tecn. Rif.:

Data inizio prevista:

Origine: TELEFONO

Data ultimaz. prevista:

Tipo di OdL: RICHIESTA

Urgenza: URGENTE U

ASLB-CA-U

Data/ora inizio: 21-8-2013

Richiedente: coscu-WCC

Data ultimazione: 21-8-2013

Nr tel. richiedente: 070307282

Ora ultimazione:

Cod. edif/imp: ASLB-TEP-ST-023

Ubicazione: CAGLIARI

Descr. edif/imp: IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Sub-ubicazione: -

Centro di costo:

Indirizzo: Via Sonnino

Causa intervento: --- manutenzione per usura

Dettaglio: -

--- guasto accidentale uso improprio

Referente: -

guasto doloso

Completato? SI  NO

--- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Ore indisponibilità impianto \_\_\_\_\_

Note di sicurezza

Commenti

Tel. Richiedente: 070307282

centro tossico dipendenza di via vallenanzi n.2 condizionatori non funzionano al piano terra stanza senza finestre tel. 3346148904 sig. zanda vitalino

*Y Zanda -> di cosa si tratta / con buon doc? pu' di stoc...*

Codice	Nome	Data lavoro	Ore	Materiali	Totale
--------	------	-------------	-----	-----------	--------

*FALCONI FABRIZIA 21-8-2013*

Commenti all'esecuzione

*CONTROLLO DUAL SPLIT ARGO R22  
RISCONTRATA COMPRESSORE INEFFICIENTE  
SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE*

Anomalie e non conformità:

Descrizione anomalie o non conformità rilevate

Azioni correttive o interventi di ripristino eseguiti

Firma dell'Esecutore

Nome e Firma del Cliente

Firma del Resp. Global Service

AZIENDA U.S.I. N° 8 - CAGLIARI  
09 MAG. 2014  
ENTRATA  
RISERVATO

*FALCONI FABRIZIA*  
*[Signature]*

Centrale Operativa 118 Sud Sardegna



Prot. n. NP/2014/19730

Cagliari \_\_\_\_\_  
23 MAG. 2014

Al Responsabile Servizio Tecnico  
ASL 8 Cagliari  
Via Pier Della Francesca, 1  
09047 Selargius

*Mantenimento*

Oggetto: Richiesta intervento tecnico per l'impianto di climatizzazione.

Si chiede cortesemente l'intervento tecnico per la verifica del funzionamento dell'impianto di climatizzazione, l'inversione da caldo a freddo e la pulizia dei filtri.

Il Direttore  
Centrale Operativa 118 Sud Sardegna  
Dott. Giuseppe Iasiello


*9 ZANNA  
prego verificare  
per  
assistenza*

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI  
SERVIZIO TECNICO  
26 MAG. 2014  
PER PRESA IN CARICO

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI  
23 MAG. 2014  
ENTRATA  
SERVIZIO TECNICO



Centrale Operativa "118" Sud Sardegna

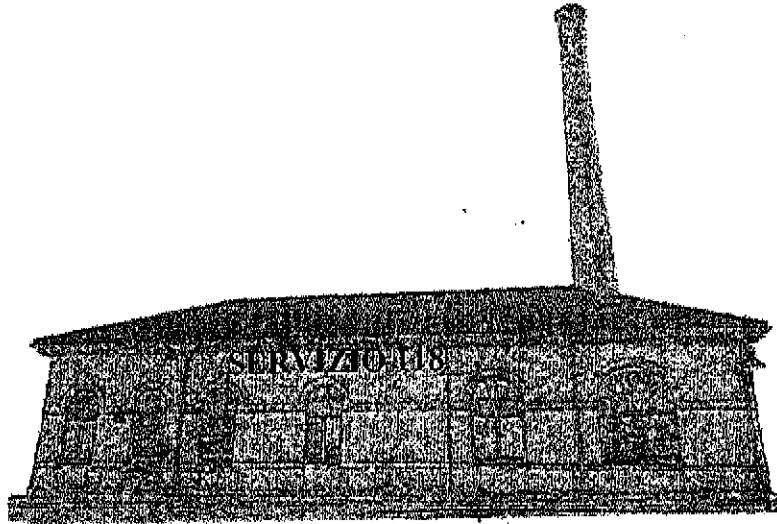

Prot. n. NR | 2014 | 19730

Cagliari 23.05.2014

### TRASMISSIONE FAX

**TRASMETTE : Centrale Operativa "118" Sud Sardegna**

**DESTINATARIO : Servizio Tecnico**

**FAX 070 609 3201**

**Testo:**

Si chiede cortesemente l'intervento tecnico per la verifica del funzionamento dell'impianto di climatizzazione, l'inversione da caldo a freddo e la pulizia dei filtri.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. Giuseppe Iasiello

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI  
**23 MAG. 2014**  
ENTRATA  
SERVIZIO TECNICO



Asl Cagliari  
Sede: Via Piero Della Francesca, 1  
09047 Selargius  
c.f. e p. Iva 02261430926  
www.aslcagliari.it

U.O.C.  
Centrale Operativa 118 Sud Sardegna  
Via Dei Valenzani s.n.c.  
09131 CAGLIARI  
Tel 070 609 6393 - Fax 070 6096630